

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OCDPK-2025/015052-004

Dunajská Streda

22. 04. 2025



Rozhodnutie

Povolenie na zvláštne užívanie cesty – pretláčanie cesty III/1416
a III/1421 a uloženie vedenia do zeleného pásu vedľa cesty

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v ďalšom len „okresný úrad“), ako miestny orgán štátnej správy podľa čl. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § § 11 a 20 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti právnickej osoby Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení ELMAFT - Slovakia, s.r.o., Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava a na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu

p o v o ľ u j e

zvláštne užívanie, ktorým je uloženie elektrického vedenia do telesa cesty III/1416 a III/1421 a do zeleného pásu vedľa cesty v k. ú. Bodíky, Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť takto:

- cesta III/1421 - VN kábel bude vedený v súbehu s cestou v km 8,341 - 21,990 v extraviláne a v km 21,990 - 23,130 v intraviláne obce Dobrohošť. VN vedenie bude križovať cestu v km 11,129; 12,100; 17,550; 19,040; 19,670; 19,845; 20,665; 22,170. V súbehu s cestou budú umiestnené spínacie stanice v km 11,129; 13,127; 14,966; 17,550; 19,040; 19,670; 20,695 a nová trafostanica v km 21,900
- cesta III/1416 - VN kábel bude vedený v súbehu s cestou v km 0,000 - 0,780 ďalej od 1,130 - 1,540

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:

- práce budú vykonané v termíne od 23.04.2025 do 15.11.2025 v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním. Vzdialenosť montážnej jamy musí byť min. 3 m od asfaltového okraja vozovky.

- Zodpovedný zo strany žiadateľa, meno a telefónne číslo pracovníka, zodpovedného za organizáciu:
Szabolcs Kálmán, HI-TECH ELEKTRO s.r.o., tel.: 0905402459

- Stavebné práce bude vykonávať:
Szabolcs Kálmán, HI-TECH ELEKTRO s.r.o., tel.: 0905402459

- pracovisko bude označené dočasnými dopravnými značkami podľa zákona č.8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z. podľa určenia okresného úradu č. OU-DS-OCDPK-2025/015053 zo dňa 22.04.2025. Dočasné dopravné značky musia byť ihneď po skončení prác odstránené.

- vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu.

- realizácia prác sa povoľuje za dozoru SÚC TTSK, oblasť Dunajská Streda, Vincent Cseh, tel. č. 5522421, ktorému je potrebné vopred oznámiť začatie prác

- žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení prác na pretláčke zvolať odovzdanie dotknutého úseku cesty. Na odovzdanie musia byť pozvaní: za okresný úrad Mário Juhos, za SÚC TTSK, oblasť DS Vincent Cseh,

- požadujeme dodržať podmienky vyjadrenia SÚC TTSK, oblasť Dunajská Streda č. /2025/SÚCTt- zo dňa 02.04.2025 a podmienky vyjadrenia OR PZ v Dunajskej Strede, ODI č. ORPZ-DS-ODI1-2025/001435-031 zo dňa 09.04.2025.

- ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť, prípadne i zrušiť, čím investorovi nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých nákladov.

Za povolenie na zvláštne užívanie cesty bol vybraný zvýšený správny poplatok vo výške 240,00 € v zmysle splnomocnenia položky 82 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti podanej dňa 12.03.2025 z dôvodu uloženia VN káblového vedenia do telesa cesty III/1416 a III/1421 pretláčaním a do zeleného pásu vedľa cesty v k. ú. Bodíky, Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť. Žiadosť bola doložená súhlasným stanoviskom SÚC TTSK, oblasť Dunajská Streda a stanoviskom OR PZ v Dunajskej Strede, ODI. Podmienky povolenia boli stanovené z dôvodu ochrany cesty a premávky na nej.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je v zmysle § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Prílohy:

1x stanovisko SÚC TTSK
1x stanovisko OR PZ ODI
1x PD

Ing. Ingrid Bulková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

ELMAFT - Slovakia, s.r.o., Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie


Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda I

Obec Bodíky, Bodíky 174, 930 31 Bodíky

Obec Dobrohošť, Dobrohošť 99, 930 31 Dobrohošť

Obec Vojka nad Dunajom, Vojka nad Dunajom 150, 930 31 Vojka nad Dunajom

Obec Kyselica, Kyselica 60, 930 30 Kyselica

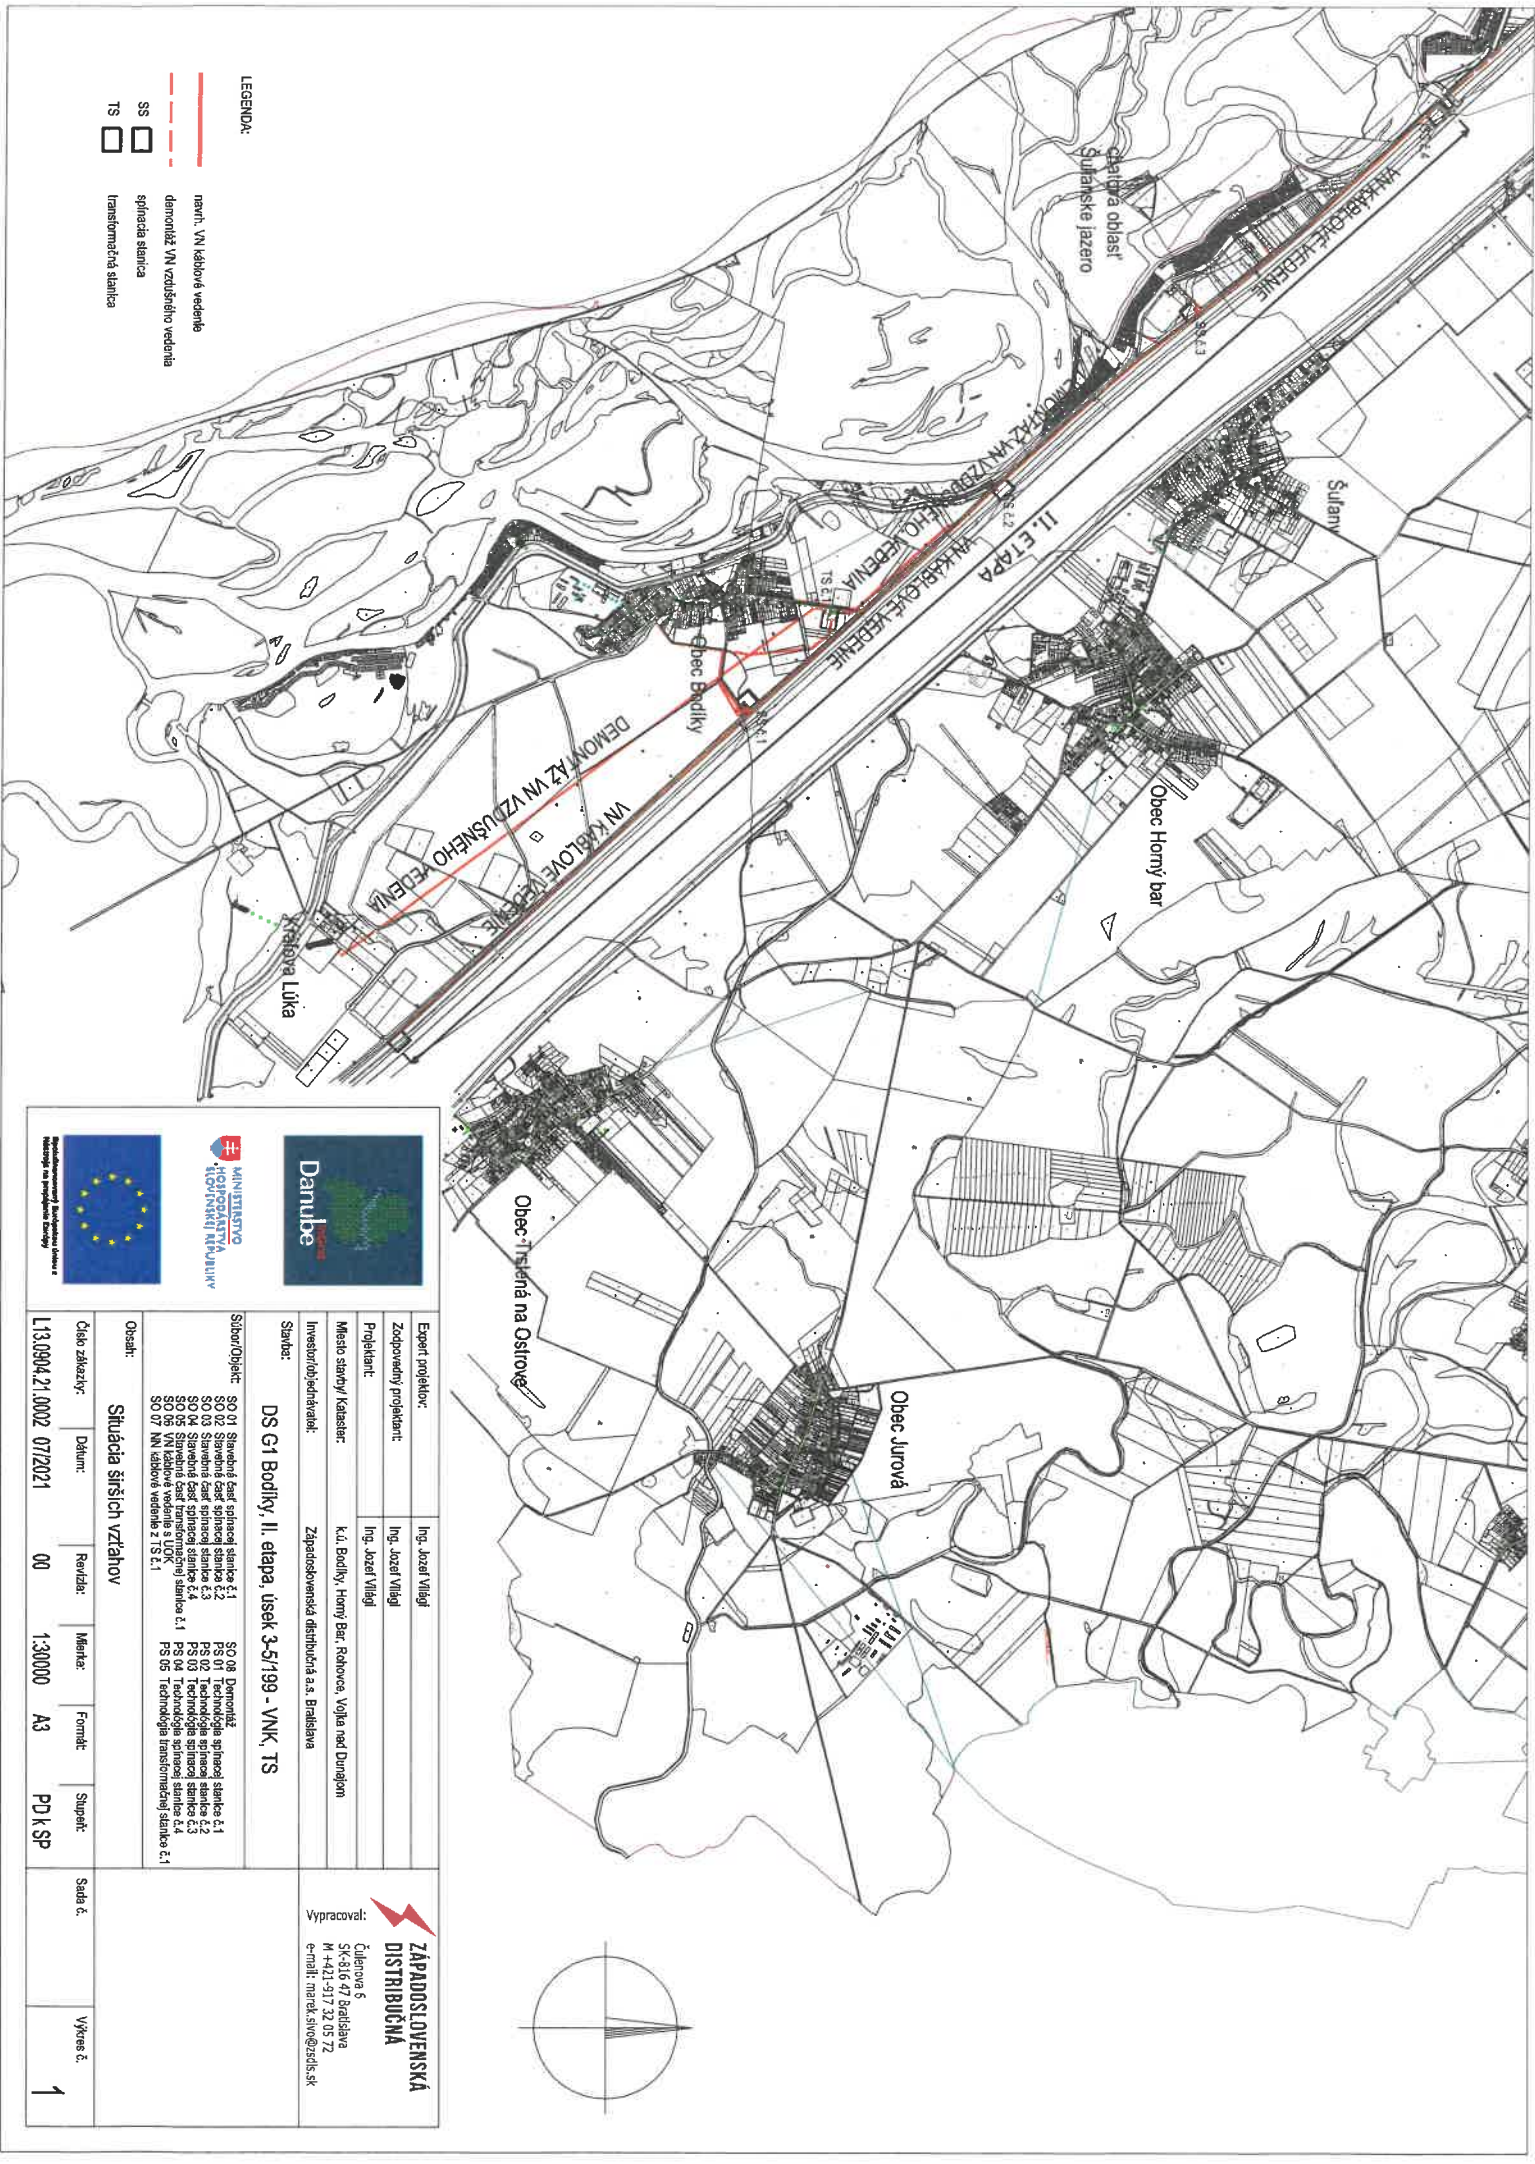

LEGENDA:



- hlavní VN káblové vedení
- - - demontáž VN vzdušného vedení
- SS síňová stanice
- TS transformační stanice



Expert projektor:				Ing. Jozef Világi	
Zodpovedný projektant:				Ing. Jozef Világi	
Projektant:				Ing. Jozef Világi	
Miesto stavby / kateze:				k.ú. Bodiky, Horný Bar, Rohovec, Volava nad Dunajom	
Investor/objednatel:				Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava	
Stavba:				DS G1 Bodiky, II. etapa, úsek 3-5/199 - VN/K, TS	
Súbor/Objekt:				SO 01 Stavba čiar spínacích staníc 3.1 SO 02 Stavba čiar spínacích staníc 3.2 SO 03 Stavba čiar spínacích staníc 3.3 SO 04 Stavba čiar spínacích staníc 3.4 SO 05 Stavba čiar transformátornej stanice 3.1 SO 06 Stavba čiar transformátornej stanice 3.2 SO 07 VN káblové vedenie 2 TS 3.1	
Objekt:				SO 08 Demontáž PS 01 Technológia spínacích staníc 3.1 PS 02 Technológia spínacích staníc 3.2 PS 03 Technológia spínacích staníc 3.3 PS 04 Technológia spínacích staníc 3.4 PS 05 Technológia transformátornej stanice 3.1	
Situácia širších vzťahov					
Číslo závezty:	Datum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Suplnt:
L13.09.04.21.0002	07/2021	00	1:30000	A3	PD k SP
Sada č.				Výkres č.	
				1	

✓
Výpracoval:
Číslova 5
SK41647 Bratislava
M+421-917320572
e-mail: meral.sro@zsvs.sk

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

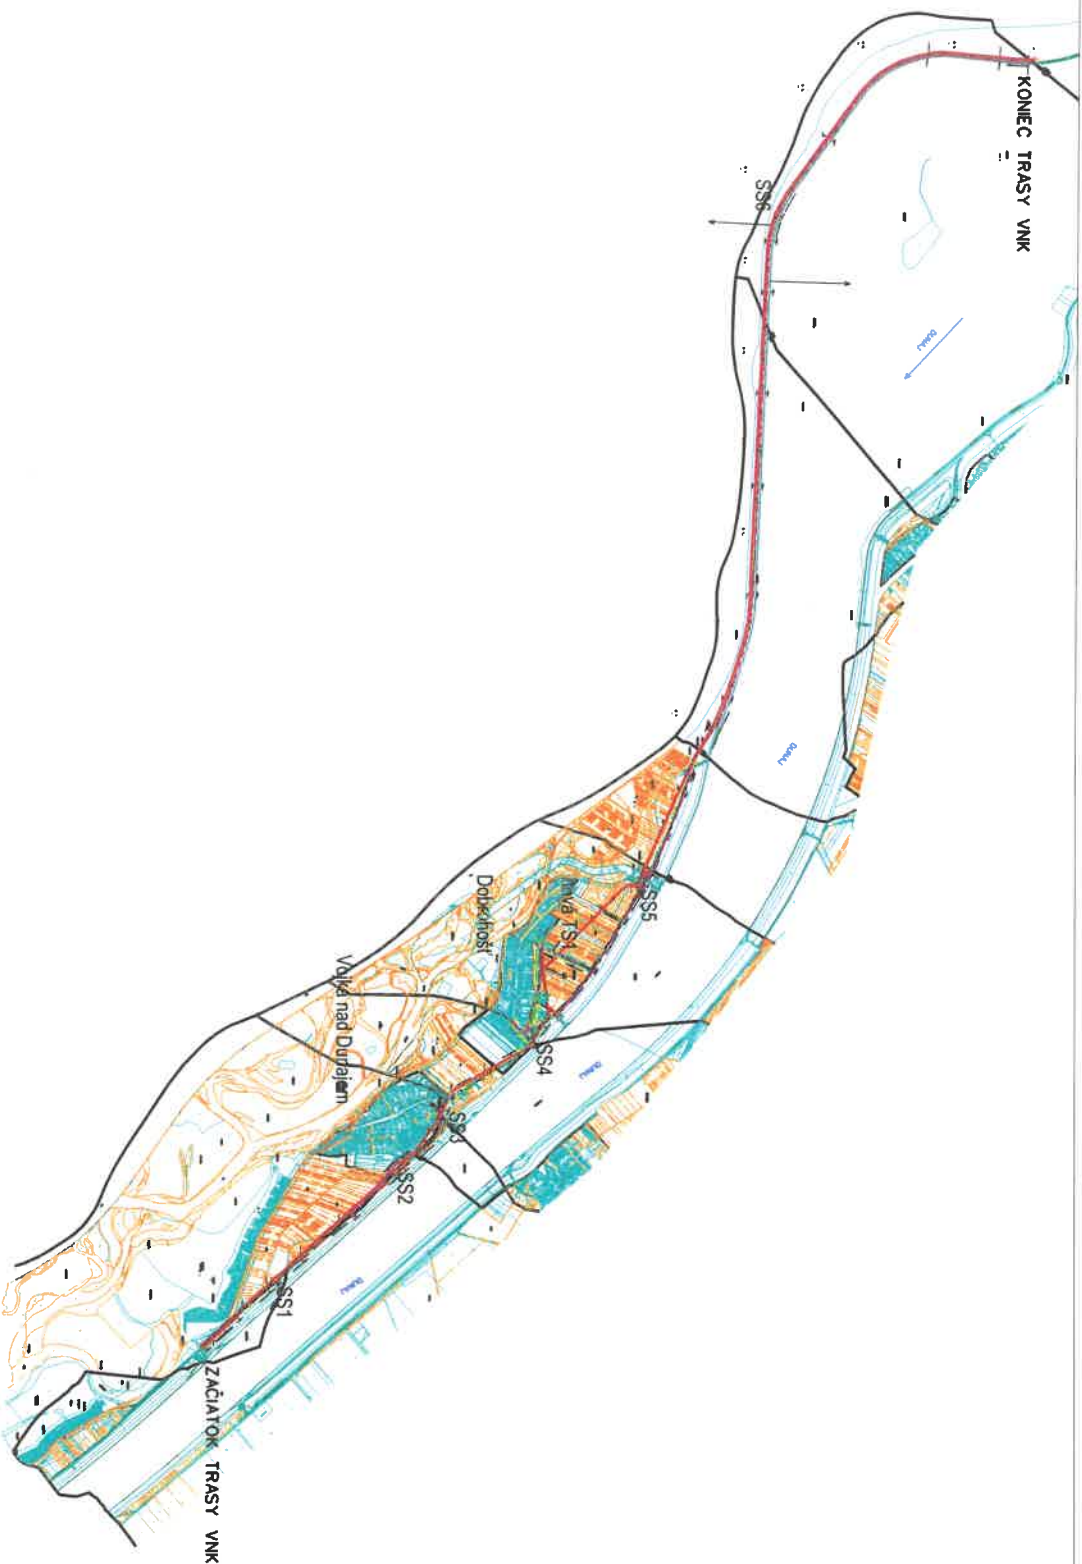

LEGENDA:

- manr. VN káblové vedenie
- demontáž VN vzdušného vedenia
- SS ☐ spínacia stanica
- TS ☐ transformáčna stanica



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Podporované projekty sú financované z
prostriedkov na predchádzajúci rok

Expert projektor:		Ing. Jozef Viliagi	
Zodpovedný projektant:		Ing. Jozef Viliagi	
Projektant:		Ing. Jozef Viliagi	
Miesto stavby / Kancelár:		Kúľ, Vojňa nad Dunajom, Kysacká, Dobrohošť, Rohovca, Miláča, Čičlov, Šamorín	
Investor/objednávateľ:		Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava	
Stavba:		KO G1 Vojňa nad Dunajom, III. etapa - VNK, TS, NIK	
Súbor/Objekt:		SO 01 Transformovateľská stanica - stredná časť SO 02 VN podzemné vedenie 22 kV s UKK SO 03 VN nadzemné vedenie 22 kV SO 04 NN podzemné vedenie 1 kV PS 01 Transformovateľská stanica - technická časť	
Obsah:		Situácia širších vzťahov	
Číslo záznamu:		Datum:	
Revízia:		Mierka:	
Formát:		Stupeň:	
Stavba č.:		Výkres č.:	
13.09.19.22.002		08/2024	
00		1:45000	
A3		PDK SP+RS	
		1	

Vypracoval:
**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**
Členova 5
SK 816 47 Bratislava
M +421-917 32 05 72
e-mail: mch@zsdistrib.sk